


# GLOBO

LIGHTING

[www.globo-lighting.com](http://www.globo-lighting.com)

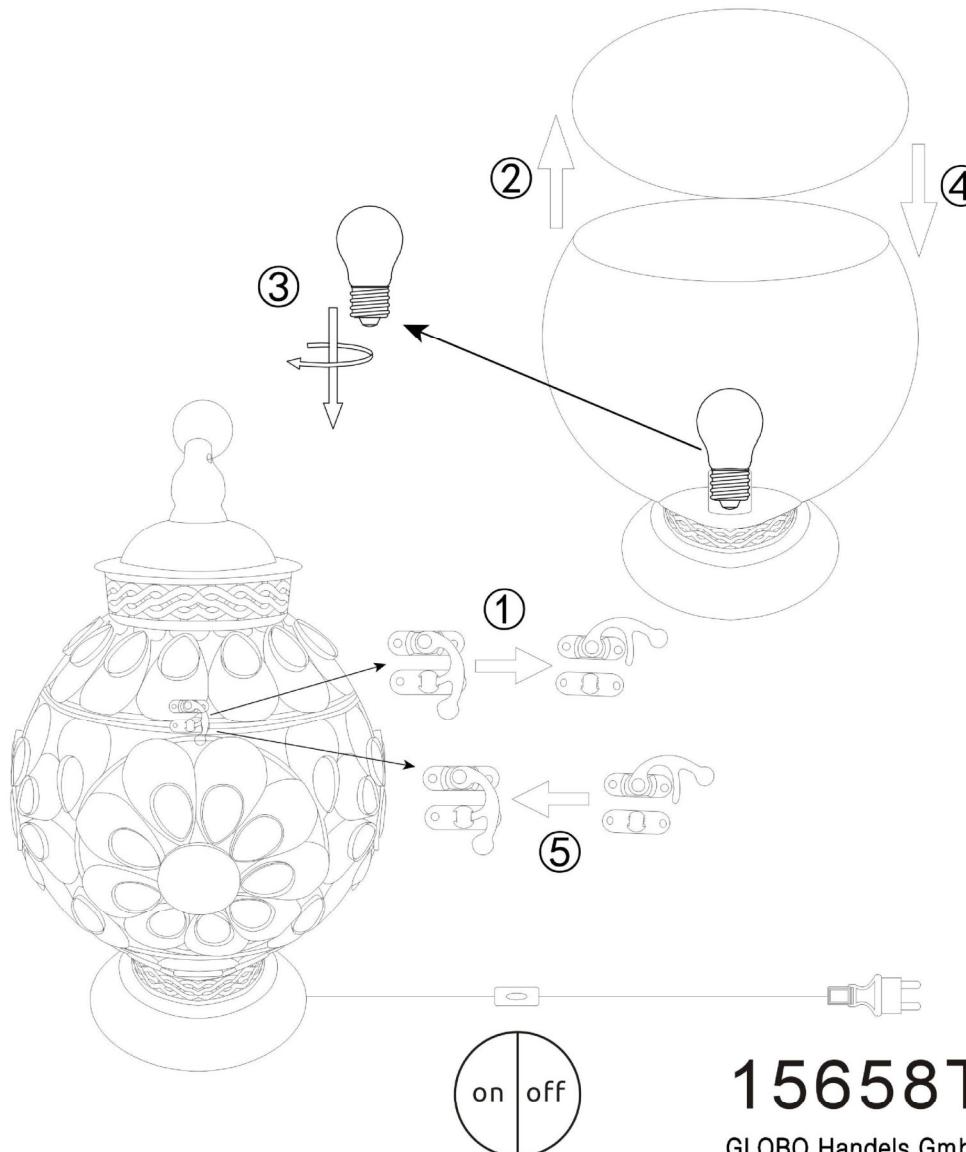

15658T

GLOBO Handels GmbH  
Gewerbestrasse 3  
A-9184 Sankt Peter  
Austria

**DE:**

TYP Y: Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

**EN:**

TYPE Y: If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

**POR:**

TIPO Y: Para evitar perigos, um fio flexível exterior danificado deste candeeiro apenas pode ser substituído pelo fabricante, pelo seu representante de assistência técnica ou por um técnico especializado equivalente.

**UA:**

ТИП Y: Для уникнення небезпеки заміни пошкодженого зовнішнього гнучкого кабелю цього світильника повинна виконуватися лише виробником, представником служби обслуговування чи іншим фахівцем.

**LT:**

Y TIPAS: Kad būtis išvengta pavojų, šio šviestuvo pažeista išorinė lankstų laidų gali keisti tik gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašus specialistas.

**ELL:**

ΤΥΠΟΣ Y: Για αποφυγή κινδύνων επιτρέπεται ένας φθαρμένος, ξεωτερικός εύκαμπτος αγωγός αυτού του φωτιστικού να αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σερβίς του ή έναν παρόρμο τεχνίτη.

**FRA:**

TYPE Y : pour éviter toute mise en danger, si le câble extérieur de cette lampe est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fabricant, son représentant en service après-vente ou du personnel qualifié.

**DNK:**

TYPE Y: For at undgå farer må en beskadiget udvendig ledning hos denne lampe udelukkende udskiftes af producenten, en serviceforhandler eller en lignende faguddannet person.

**EST:**

TÜÜP Y: Ohu välitümiseks tohib selline kahjustada saanud välist painduvat juhet vahetada vaid töötaja või tema teenindus, või samaväärne spetsialist.

**FIN:**

TYP Y: Vaaroinen välittämiseksi ainoastaan valmistaja tai valmistajan valtuutama huoltoliike tai vastava ammattihenkilö saa vaihtaa tämän valaisimisen väriuotutteen taipuisan ulkoapäelin.

**LVA:**

TIPS Y: Lai izvairītos no bilstāmības, lampas ārējā mīkstā vada maiņu drīks veikt tikai rāzotājs, tā servisu pārstāvji vai citi atbilstoši speciālisti.

**SWE:**

TYP Y: För att undvika risker får skadade ytterflexibla ledningar på denna lampa endast bytas ut av tillverkaren, en servicerepresentant eller en liknande facman.

**ISL:**

GERD Y: Af öryggisásteðum verður framleidandi, þjónustuaðilinn á hans vegum eða sambærilegur fagaðilinn að sjá um að skipta um ytri sveigjanlegu leiðslu ljóssins eða hún hefur skemmt.

**BH:**

TIPI Y: Da bi se izbjegla opasnost, oštećeni vanjski fleksibilni provodnik ove svjetiljke smije da zamjeni samo proizvođač, njegov serviser ili stručnjak u tom rangu.

**TUR:**

TYP Y: Tehlikeleri önlemek için bu aydınlatmanın hasar görmüş esnek dış kablosu sadece üreticisi, onun servis temsilcisi veya benzer bir uzman tarafından değiştirilmesi gereklidir.

**NOR:**

TYP Y: For å unngå fare, får en skadet ytter fleksibel ledning til denne lampen byttes kun av produsent eller autorisert servicepersonale.

**HR + BIH :**

TIP Y: Zbog opasnosti od ozljeda, oštećeni vanjski fleksibilni kabel na ovoj svjetiljci smije se zamjeniti isključivo od strane proizvođača, ovlaštenog servisera ili odgovarajuće stručne osobe .

**SV:**

TIP Y: Da bi preprečili nadaljnje poškodbe fleksibilnega voda je menjava možna samo s strani strokovno usposobljene osebe ali servisnega centra.

**ESP:**

TIPO Y: Si el cable externo flexible o el cable de esta lámpara están dañados deben reemplazarse por el fabricante, el agente o una persona cualificada para evitar cualquier contratiempo...

**ITA:**

TIPO Y : Nel caso di danneggiamento del cavo flessibile esterno di questo apparecchio, esso dovrà essere sostituito esclusivamente dal produttore stesso , dal suo agente autorizzato o da personale qualificato, al fine di evitare pericoli.

**NL:**

Type Y: Indien de buitenkabel van dit armatuur is beschadigd, dan dient deze te worden vervangen door de leverancier of een daartoe gekwalificeerd persoon/bedrijf.

**SRB :**

TIP Y: Ako je spojni fleksibilni kabl ili kabl ove svetiljke oštećen, treba da bude isključivo zamjenjen od strane proizvođača ili njihovog distributera ili slične kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.

**SVK:**

TIPO Y: Keď je externý kábel svietidla poškodený, musí byť nahradený výlučne špeciálnym káblom od výrobca alebo od servisného predajcu, alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo úrazu.

**CZE:**

TIP Y: Pokud je externí kabel svítidla poškozen, musí být nahrazen výhradně speciálním káblem od výrobce nebo servisního prodejce nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo úrazu.

**UKR :**

ТИП Y: якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур на това освітлено тяло є увреден, той треба да буде подменен от производителя или негов сервисен представител или друго квалифицирано лице, за да се избегнат евентуални рискове.

**BGR:**

Тип Y: Ако външният тънък кабел или шнур на това осветително тяло е увреден, той трябва да бъде подменен от производителя или негов сервисен представител или друго квалифицирано лице, за да се избегнат евентуални рискове.

**RO:**

TIP Y: in cazul in care cablul extern de alimentare al acestui articol/corp de iluminat este deteriorat si pentru a preveni orice fel de accidentare, el poate fi inlocuit doar de catre producator sau de o unitate de service autorizata de acesta ori de catre un personal calificat pentru o astfel de operatiune .

**PL:**

TIPO Y: Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód z tej oprawy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny przewód dostępny wyłącznie u producenta lub sprzedawcy produktu. Aby unielić porażenia i obrażeń przewód musi być wymieniony przez wykwalifikowanego pracownika posiadającego stosowne uprawnienia.

**HUN:**

Typ Y: Ha a külös kábel a lámpán sérült, ki kell cserélni egy speciális kábellel kizárolag a gyártó vagy a szerviz szolgáltató eladótól vagy más szakember kell hogy cserélje ki, sérülések elkerülése érdekében.

**RUS**

ТИП Y: В случае повреждения гибкого шнура светильника он подлежит замене на аналогичный от того же производителя, доступный у официального дилера или аналог приобретенный у специального дилера во избежание опасности